
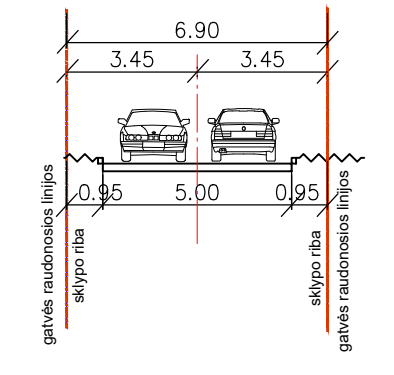
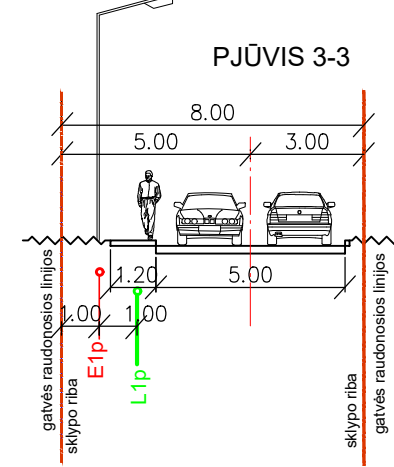
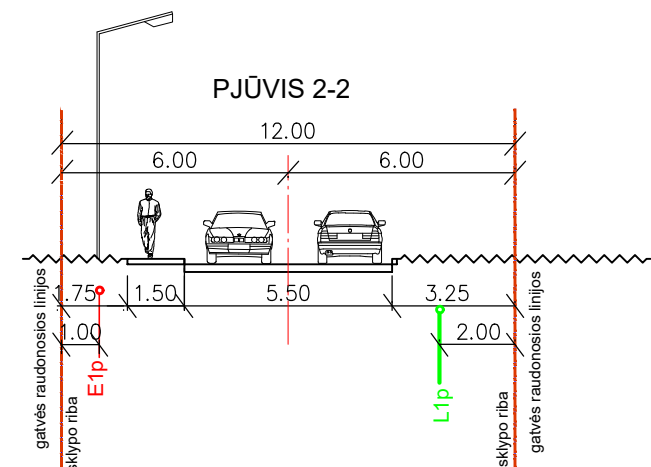
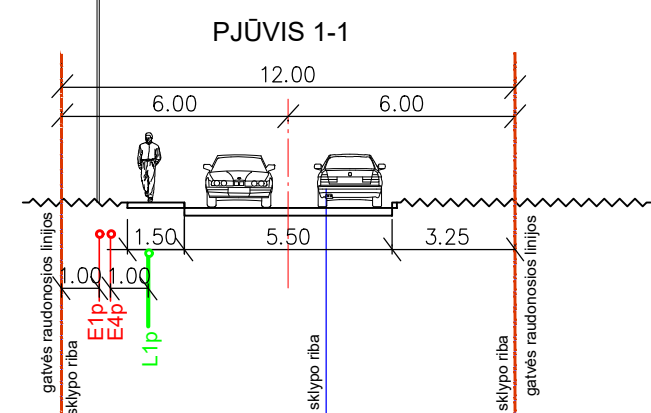
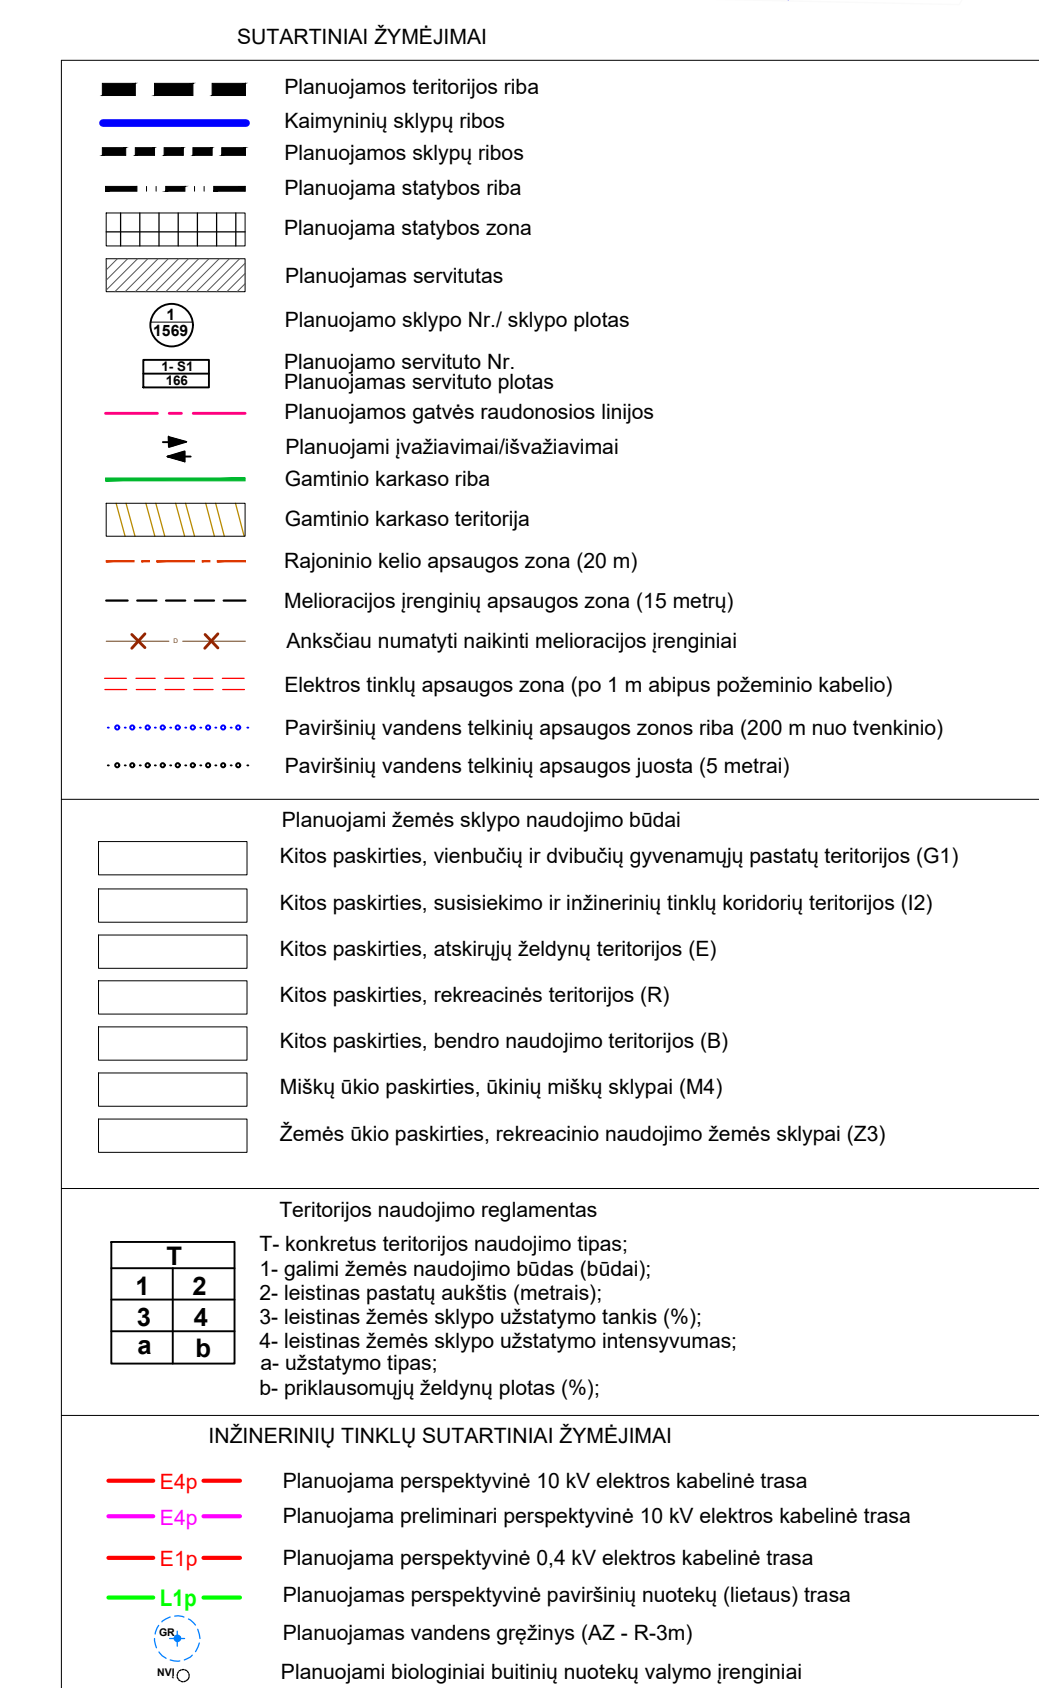
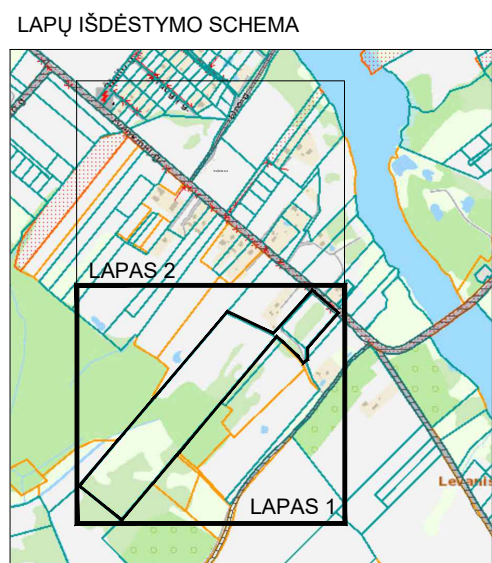




Elektriskās tīkma:

8. Pārbauda premlīniju 10 kV kabelu trasa, pārgājot no antīrmasio AB ES0 transformatoris
M-781 kV kabelu vadojums modūlos transformatoris (MTT), kello apsaugos zonoje ir 0,4 kV
kabelu apsaugos zonoje ir 0,4 kV kabelu apsaugos zonoje ir 0,4 kV.

9. Tiksi 10 kV kabelu vieto no M-781 kV transformatoris kello apsaugos zonoje, tehnical
rodikāi, elektrisk tīkma apsaugos zonoje, kēl pārmēri, bus sprendziņā stāpju projekto ringimo
kabelu apsaugos zonoje ir 0,4 kV kabelu apsaugos zonoje ir 0,4 kV.

10. No pūnāpomo MTT numtāri 0,4 kV kabelu tīkma ir apskatīs skidā, plānāpūmā skidā projekto
elektrisk tīkma.

11. Stāpju tīkma gāvīs bēvīs vykodi vadovāpūmā ST 1 061.01.26, Stāpju bēvīs
Stāpju tīkma pūrziā, Lietuvs Republiks Vytāpūmā 2017-03-22 natūri Nr. 212
pātvirni kello pūrziēvīs tvarkos apskat, Lietuvs Republiks apskat eisimo automātisk kello
tīkma apskat eisimo automātisk kello tīkma apskat eisimo automātisk kello tīkma apskat
Automātisk kello standārtizūpā konstrukciū projektoivā tāsiskes SKP SDK 19.

Atestato Nr.	IND. VEIKLOS PAŽYMA NR. 364437		TP dokumento pavadinimas:	
	Pareigos	V. Pavardė	Data	TERITORIJOS APIE 10,0755 HA LEVANIŠKIŲ K., JALINIŲKŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALISIS PLANAS, INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
	A156	PV	J. Žostautienė	2025-07
	A156	PDV	J. Žostautienė	2025-07
Etapas	Planavimo iniciatorius: MB "Ecosetas"			Brėžinio pavadinimas: INFRASTRUKTūros BRĖŽINYS M 1: 1000
			TP dokumento NR. K-VT-89-24-174	Lapas 1
				Lapų 2

